

## LEGENDA

**ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE OU NO PISO**

 ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO TETO

**ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO SOBRE PAREDE OU FIXO EM ELETROCALHA**



CONDULETE EM PVC TIPO CONFORME INDICAÇÃO

 INDICAÇÃO DE CABEAMENTO UTP 4 PARES DE REDE DE DADOS E VOZ

1xUTP-4P  
L00

 1xRJ45S  
L00 TOMADA DE REDE RJ45 A 30 cm DO PISO ACABADO

1xRJ45S-L03

PREVISÃO DE CABO COM PLUGUE RJ45S PARA EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS




RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIM. 378x470x520mm

 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE OU NO PISO DIM. 4"x2"

 INDICAÇÃO DE DESCIDA EM ELETRODUTO

 INDICAÇÃO DE SUBIDA EM ELETRODUTO

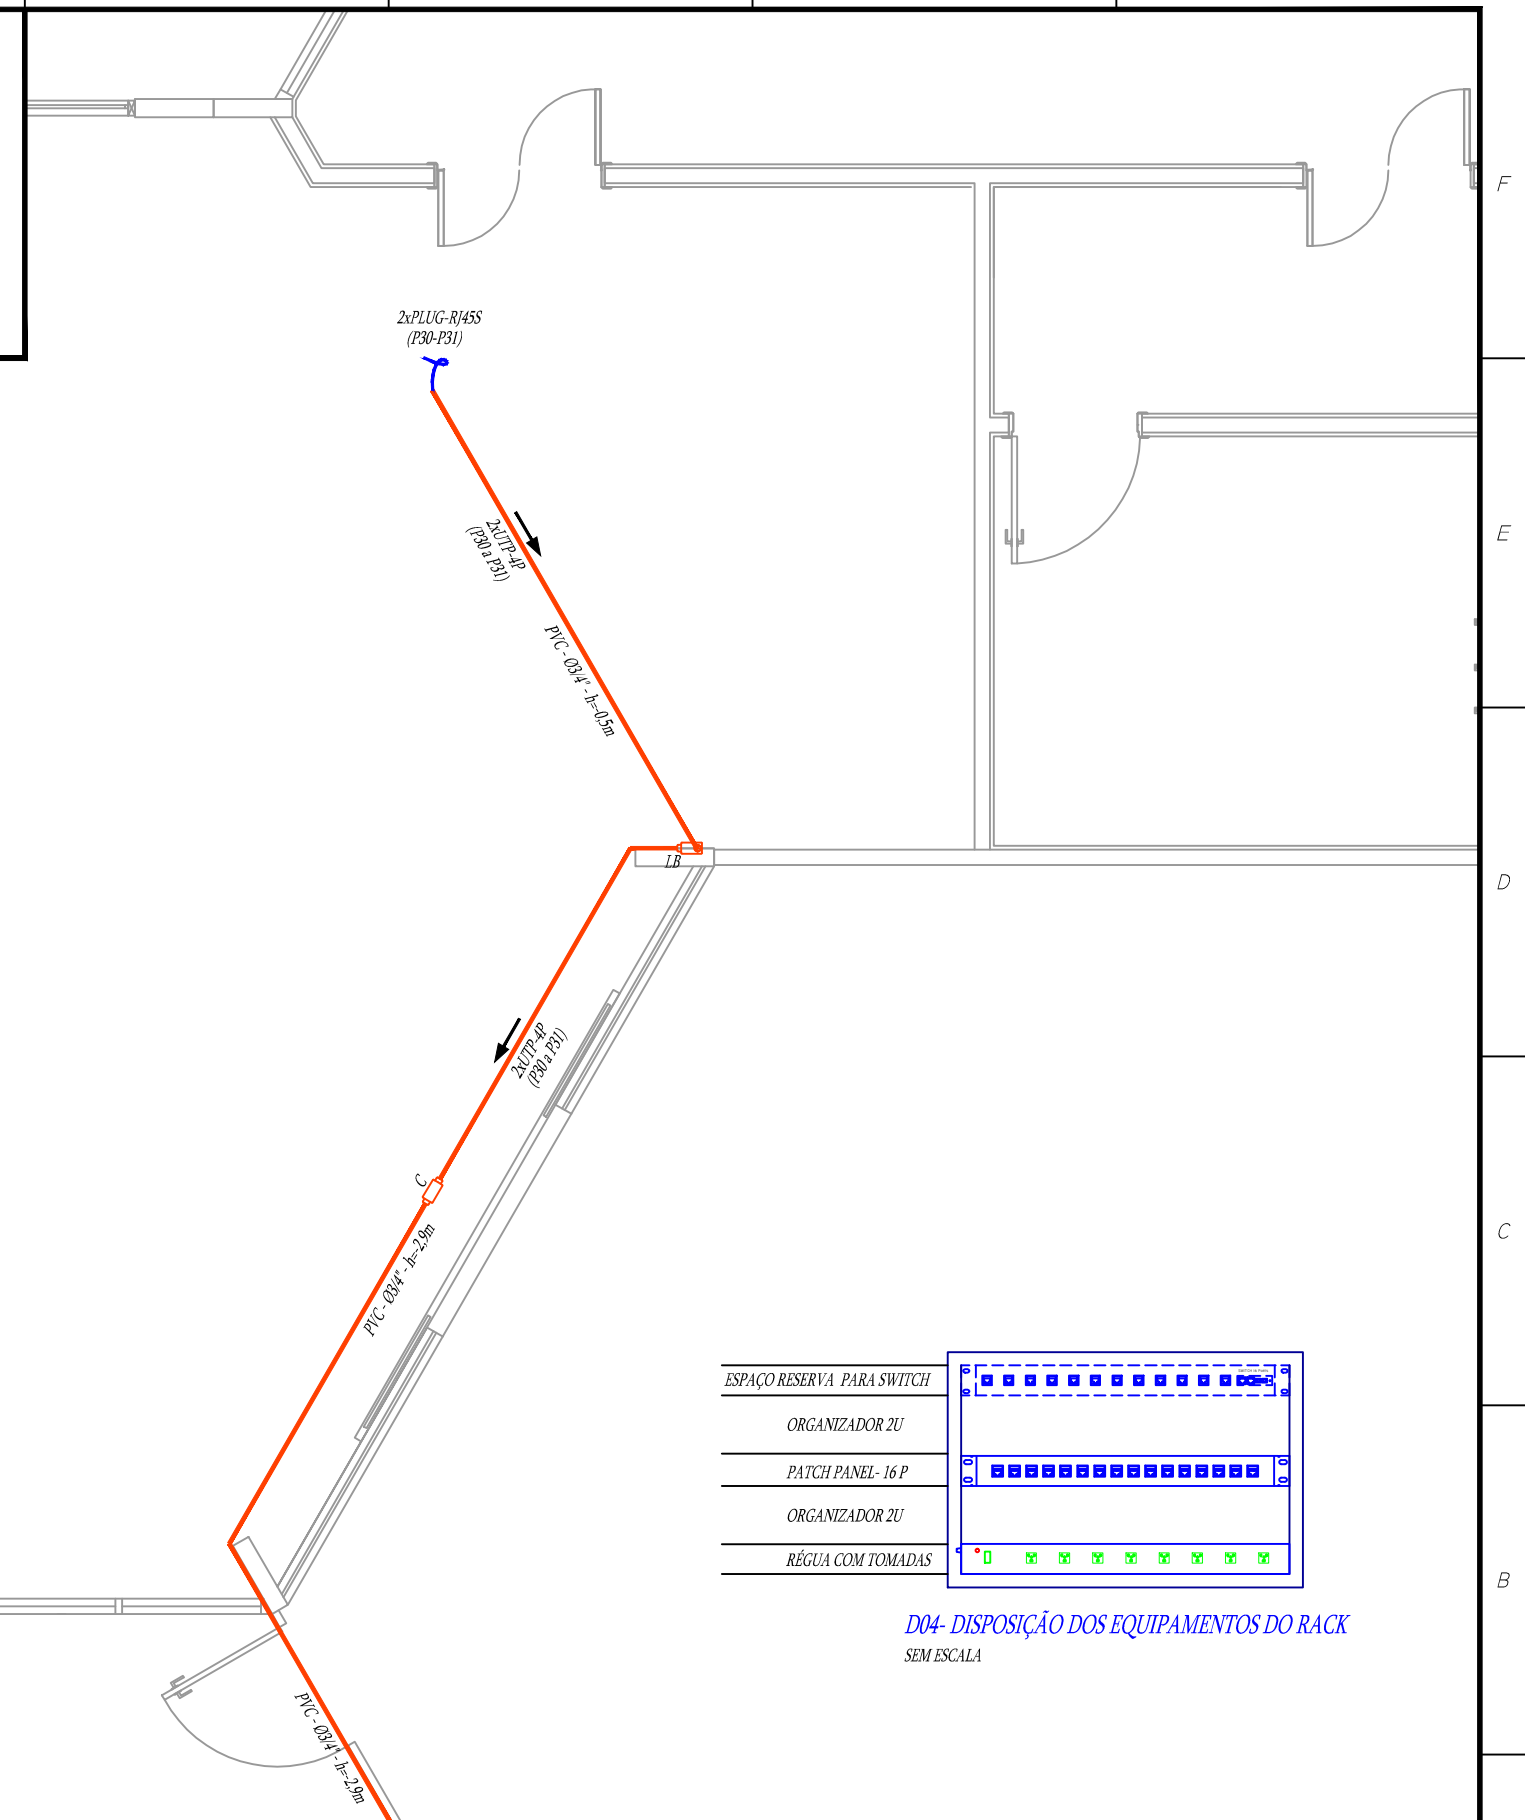

*D04- DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO RACK*  
*SEM ESCALA*

<div>IFC - REITORIA</div> <div>INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE</div> <div>RUA DAS MISSÕES 100 PONTA AGUDA BLUMENAU - SC (047) 3331-7800</div> <div>E-MAIL: JONATAS.TEIXEIRA@IFC.EDU.BR WEBSITE: WWW.IFC.EDU.BR</div>	08				<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE</div></div></div>	PROJETADO	DESENHADO	ENGENHEIRO: JÔNATAS VENANCIO TEIXEIRA	OBRA:  IFC - CONCÓRDIA			
	07					JÔNATAS	JÔNATAS					
	06					18/08/2016	18/08/2016	CREA: 128825-1				
	05											
	04					PROJETO		CANTINA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA E SALAS ADM		ESCALA	SEM ESCALA	
	03					DESCRIÇÃO		PROJETO DE REDE DE DADOS		NÚMERO	L03/03	
	02					VEDADA A REPRODUÇÃO DESTE DESENHO SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO						
	01	EMISSÃO INICIAL	JÔNATAS	18/08/2016								
ITEM	DISCRIMINACAO		POR	DATA								